

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ГОСТ Р
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ СО СТРУКТУРИРОВАННОЙ СТЕНКОЙ
И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К НИМ ДЛЯ СИСТЕМ
НАРУЖНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ**

Технические условия

Издание официальное

Москва

Стандартинформ

2011

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации – ГОСТ Р 1.0–2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН ООО «НТЦ Системы трубопроводов из полимерных материалов» при участии ООО «ПАЙПЛАЙФ РУС», ООО «Росэнергострой»

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

3 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от №

4 В настоящем стандарте учтены основные нормативные положения следующих европейских стандартов:

- EN 13476-1:2007 «Трубопроводы из пластмасс для безнапорных подземных систем канализации и дренажа – Трубопроводы со структурированной стенкой из непластифицированного поливинилхлорида (PVC-U), полипропилена (PP) и полиэтилена (PE) - Часть 1: Общие требования и рабочие характеристики» (EN 13476-1:2007 «Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 1: General requirements and performance characteristics», NEQ);

EN 13476-2:2007 «Трубопроводы из пластмасс для безнапорных подземных систем канализации и дренажа – Трубопроводы со структурированной стенкой из непластифицированного поливинилхлорида (PVC-U), полипропилена (PP) и полиэтилена (PE) - Часть 3: Технические условия на трубы и фитинги с гладкой внутренней и наружной поверхностью и систему, Тип А» (EN 13476-2:2007 «Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 2: Specifications for pipes and fittings with smooth internal and external surface and the system, Type A», NEQ);

EN 13476-3:2009 «Трубопроводы из пластмасс для безнапорных подземных систем канализации и дренажа – Трубопроводы со структурированной стенкой из непластифицированного поливинилхлорида (PVC-U), полипропилена (PP) и полиэтилена (PE) - Часть 3: Технические условия на трубы и фитинги с гладкой внутренней и профилированной наружной поверхностью и систему, Тип Б» (EN 13476-3:2009 «Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 3: Specifications for pipes and fittings with smooth internal and profiled external surface and the system, Type B», NEQ).

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартиформ, 2011

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения.....	
2 Нормативные ссылки.....	
3 Термины и определения.....	
4 Основные параметры и размеры.....	
5 Технические требования.....	
6 Требования безопасности и охраны окружающей среды.....	
7 Правила приемки.....	
8 Методы контроля.....	
9 Транспортирование и хранение.....	
10 Указания по проектированию и монтажу.....	
11 Гарантии изготовителя.....	
Приложение А (обязательное) Ударная прочность при температуре минус 10°С...	
Приложение Б (справочное) Область применения труб и фасонных частей.....	
Библиография.....	

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ СО СТРУКТУРИРОВАННОЙ СТЕНКОЙ И
ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К НИМ
ДЛЯ СИСТЕМ НАРУЖНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ**
Технические условия

Plastics structured-wall pipes and their fittings for sewerage systems outside the buildings.
Specifications

Дата введения 20__ - __ - __

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на трубы со структурированной стенкой и фасонные части к ним из полимерных материалов для систем безнапорной подземной наружной канализации: хозяйственно-бытовой канализации, дренажа и водоотведения, ливневой канализации, отведения промышленных стоков, к которым материал трубопровода является химически стойким.

В настоящем стандарте установлены требования к трубам и фасонным частям (фитингам) из полиэтилена РЕ (ПЭ), полипропилена РР (ПП) и непластифицированного поливинилхлорида РVC-U (НПВХ).

2 Нормативные ссылки

ГОСТ Р 50825-95 Трубы и детали соединительные из непластифицированного поливинилхлорида. Определение температуры размягчения по Вика

ГОСТ Р 51720-2001 Мешки из полимерных пленок. Общие технические условия

ГОСТ Р ИСО 580-2008 Трубопроводы из пластмасс. Детали соединительные литые из термопластов. Методы определения изменения внешнего вида после прогрева

ГОСТ Р ИСО 3126-2007 Трубопроводы из пластмасс. Пластмассовые элементы трубопровода. Определение размеров

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.044-89 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 12.3.030-83 Система стандартов безопасности труда. Переработка пластических масс. Требования безопасности

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.

ГОСТ 10-88 Нутромеры микрометрические. Технические условия

ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 6507-90 Микрометры. Технические условия

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 9142-90 Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия

ГОСТ 11358-89 Толщиномеры и стенкомеры индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1 мм. Технические условия

ГОСТ 11645-73 Пластмассы. Метод определения показателя текучести расплава термопластов

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 15139-69 Пластмассы. Методы определения плотности (объемной массы)

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 21650-76 Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования

ГОСТ 24157-80 Трубы из пластмасс. Метод определения стойкости при постоянном внутреннем давлении

ГОСТ 27078-86 Трубы из термопластов. Методы определения изменения длины труб после прогрева

ГОСТ ИСО 4065-2005 Трубы из термопластов. Таблица универсальных толщин стенок

ГОСТ ИСО 11922-1-2006 Трубы из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Размеры и допуски. Часть 1. Метрическая серия

П р и м е ч а н и е - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочного стандарта в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 трубы и фасонные части со структурированной стенкой: изделия, имеющие оптимизированную в отношении материалоемкости конструкцию стенки, обеспечивающую требования настоящего стандарта.

3.2 номинальный размер DN: числовое обозначение размера элементов трубопровода, приблизительно равное производственным размерам, в миллиметрах.

3.3 номинальный размер DN/ID: номинальный размер, относящийся к внутреннему диаметру.

3.4 номинальный размер DN/OD: номинальный размер, относящийся к наружному диаметру.

3.5 номинальный диаметр d_n , мм: диаметр, назначенный для номинального размера.

3.6 средний внутренний диаметр d_{im} , мм: среднеарифметическое равномерно распределенных измерений внутреннего диаметра в одном поперечном сечении.

3.7 наружный диаметр d_e , мм: измеренный наружный диаметр трубы или трубного конца фасонной части в любом поперечном сечении (для труб типа В - по вершине гофра или ребер), округленный в большую сторону до 0,1 мм.

3.8 средний наружный диаметр d_{em} , мм: измеренная наружная длина окружности трубы в любом поперечном сечении трубы или трубного конца фасонной части (для труб типа В - по вершине гофра или ребер), деленная на π ($\pi=3,142$), округленная в большую сторону до 0,1 мм.

3.9 номинальная кольцевая жесткость SN, кН/м²: числовое обозначение минимальной кольцевой жесткости труб.



4 Основные параметры и размеры

4.1 Трубы и фасонные части со структурированной стенкой изготавливаются:

- с гладкой наружной и внутренней поверхностью (тип А);



- с гладкой внутренней и профилированной наружной поверхностью (тип В).

Типичные примеры конструкции стенки труб и фасонных частей представлены на рисунке 1.

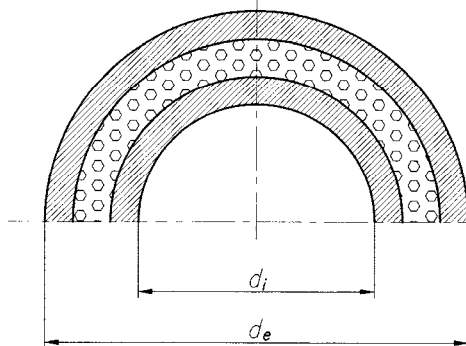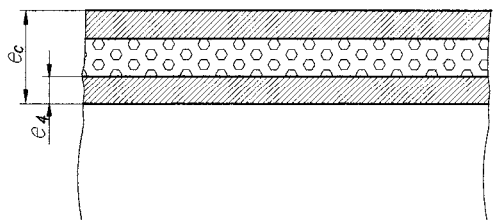



Тип А1
(многослойная со вспененным средним слоем)

а)

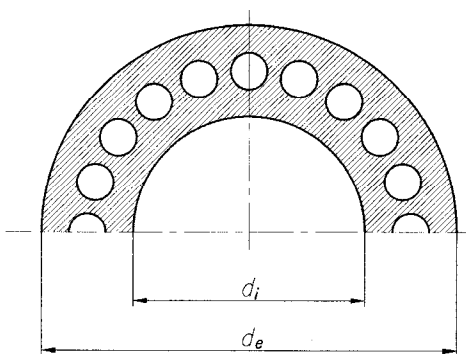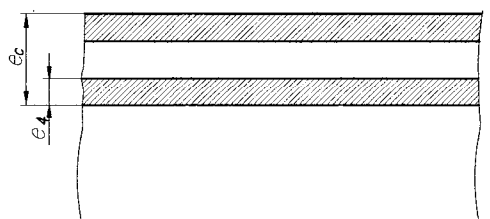



Тип А1
(с продольными полыми секциями)

б)

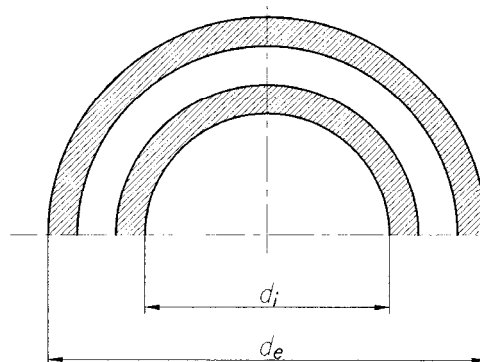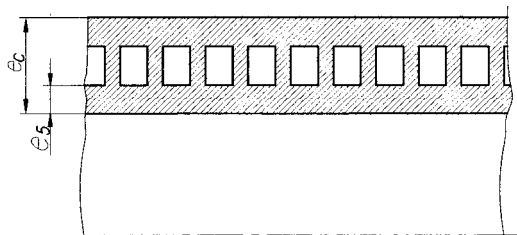



Тип А2
(с кольцевыми или спиральными полыми секциями)

в)

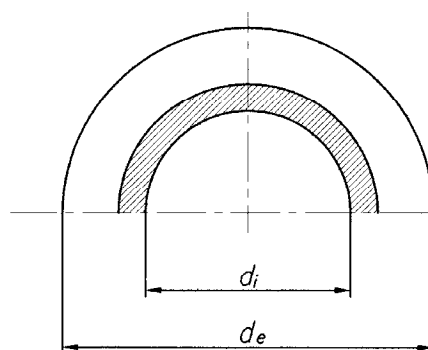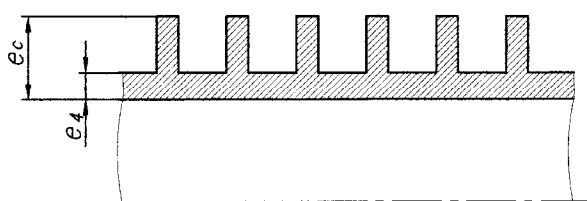

Тип В (с кольцевыми ребрами и сплошным профилем)



г)

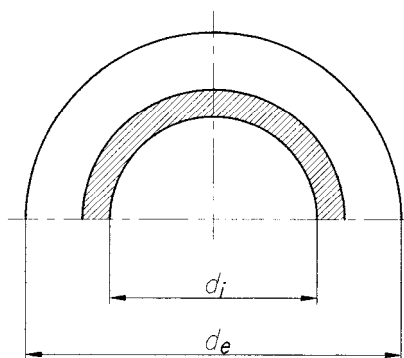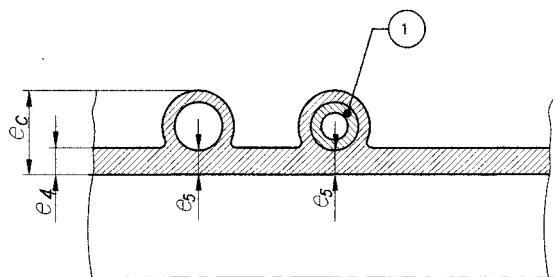

Тип В (со спиральным или кольцевым полым профилем)

1 – конструкция может включать дополнительный усиливающий профиль

д)

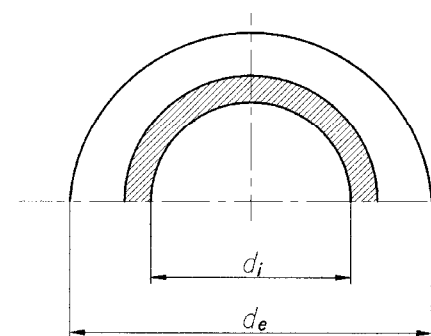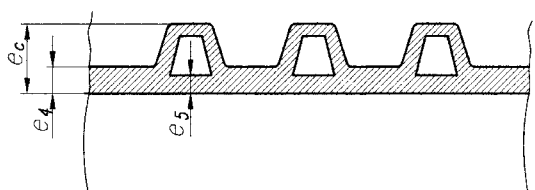

Тип В (с кольцевым полым профилем)

е)

e_4 - толщина стенки внутреннего слоя,
 e_5 - толщина стенки внутреннего слоя под полый секцией,
 e_c - высота стенки, то есть радиальное расстояние между внутренней и наружной поверхностью трубы для труб типа А, или между внутренней поверхностью трубы и вершинами гофр или ребер для труб типа В.

Примечание – Конструкция и размеры стенки приводится в конструкторской и технической документации на изделие.

Рисунок 1

4.2 Номинальная кольцевая жесткость труб и фасонных частей должна быть выбрана из ряда:

для $DN \leq 500$: SN4; SN8 или SN16;

для $DN > 500$: SN2; SN4; SN8 или SN16.

4.3 Размеры труб и фасонных частей

4.3.1 Трубы и фасонные части изготавливаются следующих серий размеров:

- серия DN/ID с номинальным размером, относящимся к внутреннему диаметру,
- серия DN/OD с номинальным размером, относящимся к наружному диаметру.

Значения номинальных размеров DN/ID или DN/OD должны быть выбраны из таблицы 1.

Допускается устанавливать другие номинальные размеры в соответствии с нормативными и техническими документами на изделие.

Таблица 1

Размеры в миллиметрах

Диаметр				Толщина стенки, не менее				
Серия DN/OD		Серия DN/ID		Тип А1		Тип А2	Тип В	
DN/OD	Средний внутренний диаметр, не менее $d_{im, min}^{1), 2)}$, не менее	DN/ID	Средний внутренний диаметр, не менее $d_{im, min}^{2)}$, не менее	e_4		e_5	e_4	e_5
				многослойная	с полыми секциями			
110	90	100	95	0,4	0,6	1,0	1,0	1,0
125	105			0,4	0,6	1,0	1,1	1,0
		125	120			1,0	1,2	1,0
160	134			0,5	0,8	1,0	1,2	1,0
		150	145			1,0	1,3	1,0
200	167			0,6	1,0	1,1	1,4	1,1
		200	195			1,1	1,5	1,1
250	209	225	220	0,7	1,1	1,4	1,7	1,4
		250	245			1,5	1,8	1,5
315	263			0,8	1,2	1,6	1,9	1,6
		300	294			1,7	2,0	1,7
400	335			1,0	1,5	2,0	2,3	2,0
		400	392			2,3	2,5	2,3
500	418			1,3	2,1	2,8	2,8	2,8
		500	490			3,0	3,0	3,0
630	527			1,6	2,6	3,3	3,3	3,3
		600	588			3,5	3,5	3,5
800	669			2,0	3,0	4,1	4,1	4,1
		800	785			4,5	4,5	4,5
1000	837			2,5	3,5	5,0	5,0	5,0
		1000	985			5,0	5,0	5,0
1200	1005			2,8	4,7	5,0	5,0	5,0
		1200	1185			5,0	5,0	5,0
		1400	1365			5,0	7,5	5,0
		1500	1462			5,0	8,0	5,0
		1600	1560			5,0	8,5	5,0
		1800	1755			5,0	9,5	5,0
		2000	1950			5,0	10,0	5,0
		2200	2145			5,0	10,0	5,0

¹⁾ Действительные значения внутреннего диаметра могут быть значительно выше указанных минимальных и должны быть установлены в нормативной и технической документации на изделие.

²⁾ Минимальный средний внутренний диаметр $d_{im, min}$ фасонной части должен быть не менее 98% от минимального среднего внутреннего диаметра трубы, установленного в нормативной и технической документации на изделие, или соответствовать таблице 1, в зависимости какая величина больше.

4.3.2 Наружный диаметр труб и трубных концов фасонных частей, внутренний диаметр раструба

4.3.2.1 Для серии DN/OD размеры, обеспечивающие соединение с трубопроводами, классификация которых осуществляется по номинальным наружным диаметрам d_n установленным ГОСТ ИСО 11922-1, должны соответствовать таблице 2.

Таблица 2

Размеры в миллиметрах

DN/OD	Средний наружный диаметр d_{em}			Средний внутренний диаметр раструба $d_{sm, min}$, не менее	
	минимальный $d_{em, min}$	максимальный $d_{em, max}$	максимальный $d_{em, max}$	жесткий допуск ¹⁾	нормальный допуск ¹⁾
		жесткий допуск ¹⁾	нормальный допуск ¹⁾		
110	110,0	110,3	111,0	110,3	111,0
125	125,0	125,3	126,2	125,3	126,2
160	160,0	160,4	161,5	160,4	161,5
200	200,0	200,5	201,8	200,5	201,8
250	250,0	250,5	252,3	250,5	252,3
315	315,0	315,6	317,9	315,6	317,9
400	400,0	400,7	403,6	400,7	403,6
500	500,0	500,9	504,5	500,9	504,5
630	630,0	631,1	635,7	631,1	635,7
800	800,0	801,3	807,2	801,3	807,2
1000	1000,0	1001,6	1009,0	1001,6	1009,0
1200	1200,0	1202,0	1210,0	1202,0	1210,0

¹⁾ Жесткий допуск устанавливается для труб и фасонных частей из PVC-U. Для труб из PE и PP может быть установлен жесткий или нормальный допуск.

4.3.2.2 Для серии DN/OD размеры, не обеспечивающие соединение с трубопроводами, классификация которых осуществляется по номинальным наружным диаметрам d_n установленным ГОСТ ИСО 11922-1, должны соответствовать таблице 3.

Таблица 3

Размеры в миллиметрах

DN/OD	Средний наружный диаметр d_{em}		Средний внутренний диаметр раструба $d_{sm, min}$, не менее
	минимальный $d_{em, min}$	максимальный $d_{em, max}$	
110	109,4	110,4	110,4
125	124,3	125,4	125,4
160	159,1	160,5	160,5
200	198,8	200,6	200,6
250	248,5	250,8	250,8
315	313,2	316,0	316,0
400	397,6	401,2	401,2
500	497,0	501,5	501,5
630	626,3	631,9	631,9
800	795,2	802,4	802,4
1000	994,0	1003,0	1003,0
1200	1192,8	1203,6	1203,6

4.3.2.3 Для размеров серии DN/OD, не указанных в таблице 2 и таблице 3, и серии DN/ID наружный диаметр труб и трубных концов фасонных частей должен быть рассчитан по следующим формулам и округлен в большую сторону до 0,1 мм:

$$d_{em, min} = 0,994d_e \quad (1)$$

$$d_{em, max} = 1,003d_e \quad (2)$$

где $d_{em, min}$ – минимальный средний наружный диаметр,

$d_{em, max}$ – максимальный средний наружный диаметр,


d_e - номинальный размер DN/OD или наружный диаметр трубы и/или фасонной части DN/ID, установленный в конструкторской и технической документации на изделие.

Минимальный средний внутренний диаметр раструба $d_{sm, min}$ труб и фасонных частей должен быть равен максимальному среднему наружному диаметру $d_{em, max}$.


Максимальный средний внутренний диаметр раструба $d_{sm, min}$ труб и фасонных частей должен быть установлен в конструкторской и технической документации на изделие

4.3.3 Трубы изготавливаются в виде отрезков без раструбов, с формованным раструбом или с приваренным раструбом, изготовленным литьем под давлением.


Варианты раструбных соединений труб и фасонных частей указаны на рисунке 2.

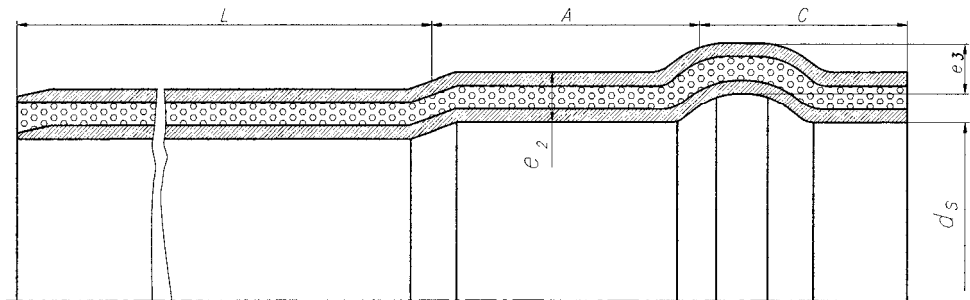


а)

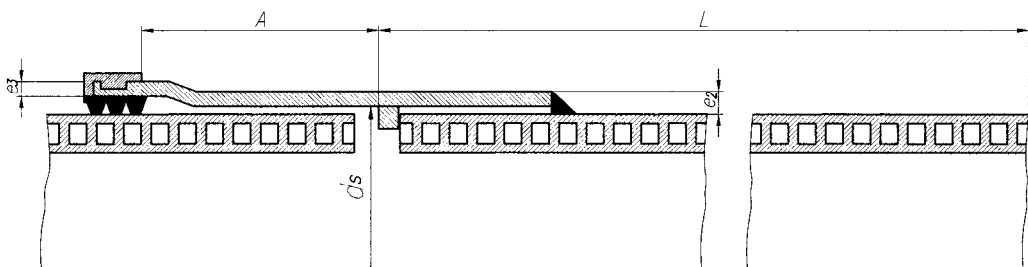

б)

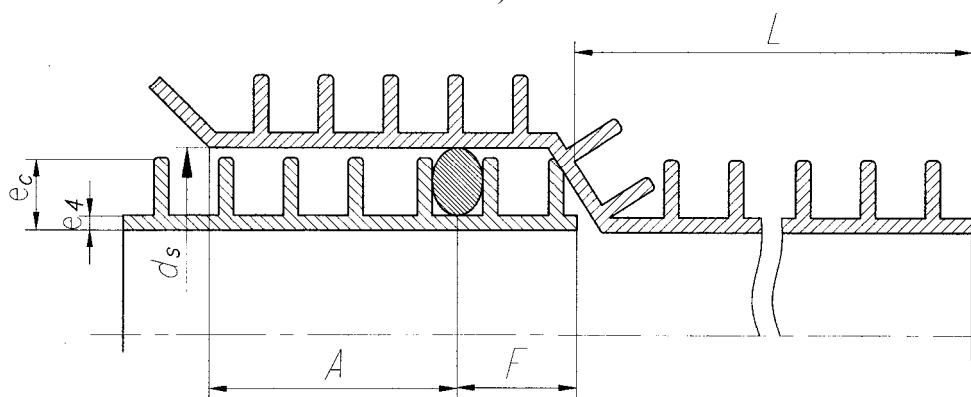

B)

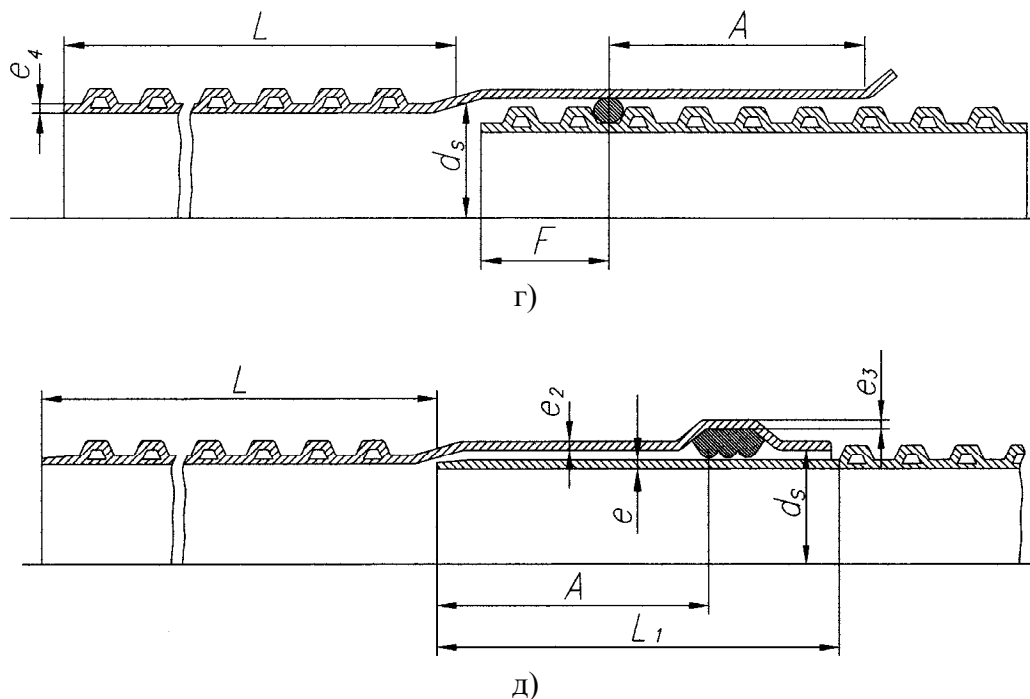

e – толщина стенки трубного конца (сплошная гладкая стенка)

e_2 – толщина стенки цилиндрической части раструба

e_3 – толщина стенки канавки под уплотнительное кольцо

Рисунок 2

Если уплотнительное кольцо устанавливается на трубном конце труб и фасонных частей (рисунок 2 в, г), длина контакта A_{\min} должна соответствовать таблице 4, а минимальная длина трубного конца $L_{l, \min}$ должна определяться:

$$L_{l, \min} = A_{\min} + F \quad (3)$$

A_{\min} – длина контакта, т.е. длина максимально возможного разъединения трубного конца и раструба, при котором обеспечивается герметичность,

F – расстояние от трубного конца до точки эффективного уплотнения.

Позиция установки уплотнительного кольца на трубном конце должны быть указаны в конструкторской и технической документации на изделие.

Если уплотнительное кольцо устанавливается в раструбе (рисунок а, б, д), длина контакта A_{\min} должна соответствовать таблице 4.

Таблица 4

Размеры в миллиметрах

DN/OD	DN/ID	Длина A_{\min} , не менее ¹⁾		
		Тип А (для PVC-U)	Тип А (для PP и PE)	Тип В
110	100	32	40	32
125		35	43	35
	125	38	46	38
160		42	50	42
	150	43	51	43
200		50	58	50
	200	54	66	54
250	225	55	68	55
	250	59	76	59
315		62	81	62
	300	64	84	64
400		70	98	70
	400	74	106	74
500		80	118	80
	500	85	128	85
630		93	144	93
	600	96	146	96
800		110	160	110
	800	118	168	118
1000		130	180	130
	1000	140	190	140
1200		150	200	150
	1200	162	212	162

¹⁾ Минимальные значения A указаны для труб длиной не более 6 м.

4.3.4 Конструкция и размеры клеевых и сварных соединений труб должны соответствовать конструкторской и технической документации изготовителя

4.3.5 Толщина стенки

4.3.5.1 Толщина стенки труб и трубных концов

4.3.5.1.1 Минимальная толщина стенки e_4 и e_5 внутреннего слоя труб и трубных концов фасонных частей должна соответствовать таблице 1.

Толщины в сечении профиля стенки труб и фасонных частей и предельные отклонения должны быть установлены в конструкторской и технической документации на изделие.

4.3.5.1.2 Высота стенки e_c труб типа А наружным диаметром $d_e \leq 200$ мм должна быть не менее номинальной толщины стенки для соответствующего номинального наружного диаметра по ГОСТ ИСО 4065 стандартного размерного отношения SDR 41 для PVC-U, SDR 33 для PP, SDR 26 для PE в соответствии с таблицей 5.

Для других размеров серии DN/OD и DN/ID расчет должен быть сделан на основе действительного наружного диаметра.

Таблица 5

Размеры в миллиметрах

Номинальный наружный диаметр d_n	Высота стенки e_c , не менее		
	PVC-U	PP	PE
110	2,7	3,4	4,2
125	3,1	3,9	4,8
160	4,0	4,9	6,2
200	4,9	6,2	7,7

4.3.5.1.3 Для трубных концов с гладкой сплошной стенкой ее толщина должна соответствовать таблице 6.

Таблица 6

Размеры в миллиметрах

Материал	Наружный диаметр	Минимальная толщина стенки e_{min}
PP	$d_e \leq 500$	$d_e / 41$, но не менее 3,4
	$d_e > 500$	12,2
PE	$d_e \leq 500$	$d_e / 33$, но не менее 4,2
	$d_e > 500$	15,2
PVC-U	$d_e \leq 500$	$d_e / 51$, но не менее 3,2
	$d_e > 500$	9,8

Примечание - Значения e_{min} должны быть рассчитаны до второго знака после запятой и округлены в большую сторону до 0,1

4.3.5.2 Толщина стенки раструбов

4.3.5.2.1 Толщина стенки раструбов должна быть такой, чтобы выполнялось условие:

$$S_{so} + S_{sp} \geq [SN] \quad (4)$$

где S_{so} – кольцевая жесткость раструба,

S_{sp} - кольцевая жесткость трубного конца,

[SN] - номинальная кольцевая жесткость трубы.

4.3.5.2.2 Для раструбов с кольцевой жесткостью равной или более 4 кН/м^2 минимальная толщина стенки e_4 и e_5 должна соответствовать таблице 1. Для раструбов кольцевой жесткостью менее 4 кН/м^2 толщина внутреннего слоя должна составлять $1,5 e_4$ от установленной таблицей 1.

4.3.5.2.3 Для раструбов, изготовленных горячим формованием на трубе после экструзии, уменьшение толщины стенки e_4 , e_5 , e_c , установленной в документации на изделие, должно составлять не более 15% в цилиндрической части раструба и не более 25% в зоне канавки под уплотнительное кольцо.

4.3.5.3 Толщина стенки фасонных частей

4.3.5.3.1 Толщина стенки фасонных частей, изготовленных литьем под давлением

Для фасонных частей типа А1 минимальная толщина стенки e_4 должна соответствовать таблице 1.

Для фасонных частей типа В номинальным размером $DN/ID \leq 300$ и $DN/OD \leq 315$ толщина стенки e_4 должна быть не менее 2 мм, а для номинальных размеров $DN/ID > 300$ и $DN/OD > 315$ минимальная толщина стенки e_4 должна соответствовать таблице 1.

Высота стенки e_c фасонных частей наружным диаметром $d_e \leq 200$ мм должна быть не менее указанной в таблице 5.

4.3.5.3.2 Толщина стенки сборных сварных или клеевых фасонных частей должна соответствовать толщине стенки трубы, из которой они изготовлены.

4.3.5.3.3 Толщина стенки фасонных частей, изготовленных ротационным формованием, должна быть увеличена с коэффициентом 1,25 относительно соответствующей толщины стенки фасонных частей, изготовленных литьем под давлением, и округлена в большую сторону до 0,1.

4.3.6 Фасонные части изготовляют в виде муфт, тройников, переходов, отводов, седловых отводов, заглушек. Конструкция и номенклатура фасонных частей должна быть установлена в конструкторской и технической документации на изделия.

4.3.7 Номинальная эффективная длина труб L , указанная на рисунке 2, должна быть не менее установленной в конструкторской и технической документации на изделие.

Трубы должны быть отрезаны перпендикулярно оси без заусенцев.

4.4 Условное обозначение труб состоит из слова «труба», номинального размера DN/OD или DN/ID , номинальной кольцевой жесткости SN, сокращенного наименования материала (латиницей или кириллицей), обозначения настоящего стандарта.

Условное обозначение фасонной части состоит из ее наименования, номинального размера DN/OD или DN/ID , номинальной кольцевой жесткости SN, сокращенного наименования материала (латиницей или кириллицей), обозначения настоящего стандарта.

Примечание – Если для серии DN/OD наружный диаметр труб и трубных концов фасонных частей обеспечивает соединение с трубопроводами, классификация которых осуществляется по номинальным наружным диаметрам d_n установленным ГОСТ ИСО 11922-1, трубы серии DN/OD обозначаются DN.

Примеры условного обозначения:

- трубы из полиэтилена PE номинальным внутренним диаметром DN/ID 300 мм, номинальной жесткости SN8:

Труба ID 300 SN8 PE ГОСТ Р _____.

- тройника 45° из полипропилена PP для труб номинальным размером DN/OD 200 мм, номинальной жесткости SN8:

Тройник 45° OD 200 SN8 PP ГОСТ Р _____.

5 Технические требования

5.1 Характеристики

5.1.1 На поверхности труб и фасонных частей не допускаются пузыри, раковины, трещины и посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Внутренняя поверхность труб и фасонных частей должна быть гладкой.

Окраска изделий должна быть сплошной и равномерной.

Рекомендуемый цвет наружной поверхности труб и фасонных частей - черный или оранжево-коричневый.

5.1.2 Трубы должны соответствовать характеристикам таблицы 7.

Таблица 7

Наименование показателя	Значение	Метод испытаний
1 Кольцевая жесткость, кН/м^2 , не менее	SN	По 8.5
2 Кольцевая гибкость при 30%-ной деформации	Не должно быть: -трещин, - расслоений внутренней и наружной стенки, - остаточных короблений, изломов и углублений	По 8.6
3 Ударная прочность при температуре $0^\circ\text{C}^{1)}$	TIR \leq 10 %	По 8.7
4 Коэффициент ползучести, не более ²⁾	PE, PP: 4 PVC-U: 2,5 (при экстраполяции на 2 года)	По 8.8
5 Разрушающая нагрузка при растяжении сварного шва труб, Н, не менее ³⁾	DN<400: 380 400 \leq DN<600: 510 600 \leq DN<800: 760 DN \geq 800 1020	По 8.9
6 Изменение внешнего вида труб типа В после прогрева	Не должно быть расслоений, трещин, пузырей	По ГОСТ 27078 и 8.10 настоящего стандарта
7 Изменение длины труб типа А после прогрева, %, не более	PE: 3 PP: 2 PVC-U: 5 (на трубах после прогрева не должно быть расслоений, трещин, пузырей)	По ГОСТ 27078 и 8.10 настоящего стандарта
8 Температура размягчения по Вика, $^\circ\text{C}$, не менее ⁴⁾	PVC-U: 79	По ГОСТ Р 50825 и 8.11 настоящего стандарта
¹⁾ В дополнение к требованию по ударной прочности при температуре 0°C , если требуется определение ударной прочности при более жестких условиях, испытание проводят при температуре минус 10°C в соответствии с приложением А. ²⁾ Показатель применяется для труб DN 630 и менее. ³⁾ Показатель применяется для спиральновитых труб. ⁴⁾ Показатель не применяется для материала вспененного слоя труб типа А1.		

5.1.3 Фасонные части должны соответствовать характеристикам таблицы 8.

Таблица 8

Наименование показателя	Значение	Метод испытаний
1 Жесткость, кН/м^2 , не менее ¹⁾	SN	По 8.17
2 Стойкость к удару при температуре 0°C	Не должно быть трещин	По 8.12
3 Прочность и гибкость ²⁾ : - при действии момента $M = 0,15[\text{DN}]^3 10^{-6}$ (кН·м) для $d_e \leq 250$ мм $M = 0,01[\text{DN}]$ (кН·м) для $d_e > 250$ мм или - при смещении A не менее 170 мм	Не должно быть разрушений и трещин	По 8.13
4 Изменение внешнего вида после прогрева ³⁾	Не должно быть расслоений, трещин, пузырей. В зоне линии спая и литника допускаются повреждения глубиной не более 20% толщины стенки для PE, PP и не более 50% толщины стенки для PVC-U	По 8.14
5 Температура размягчения по Вика, °C, не менее ³⁾	PVC-U: 78	По ГОСТ Р 50825 и 8.11 настоящего стандарта
6 Герметичность сварных и клеевых фасонных частей при давлении 50 кПа (0,5 бар)	Без протечек в течение 1 мин	По 8.15
¹⁾ Показатель определяется на фасонных частях вида отвод и тройник. Фасонные части с конструкцией структурированной стенки как у соответствующей трубы обозначаются классом номинальной кольцевой жесткости SN этой трубы, данный показатель в таком случае не определяется. ²⁾ Показатель применяется для сварных и клеевых фасонных частей, изготовленных из нескольких деталей, или при минимальной толщине стенки менее, чем $(0,9 \times d_{em}/41)$ для PP, $(0,9 \times d_{em}/33)$ для PE или $(0,9 \times d_{em}/51)$ для PVC. ³⁾ Показатель применяется для фасонных частей и их деталей, изготовленных литьем под давлением.		

5.1.4 Соединения труб должны соответствовать характеристикам таблицы 9.

Таблица 9

Наименование показателя	Значение	Метод испытаний
1 Герметичность соединений с уплотнительным кольцом при деформации поперечного сечения трубы и раструба и угловом смещении осей трубы и раструба: а) при давлении воды 5 кПа (0,05 бар) б) при давлении воды 50 кПа (0,5 бар) в) при отрицательном давлении минус 30 кПа ((-0,3) бар)	Без протечек в течение 15 мин Без протечек в течение 15 мин Повышение давления ≤ 3 кПа (0,03 бар) в течение 15 мин	По 8.16

5.2 Требования к сырью и материалам

5.2.1 Для изготовления труб и фасонных частей должны применяться следующие материалы марок и рецептур согласно указанным в нормативных и технических документах на изделия.

5.2.1.1 Полипропилен РР (ПП) или сополимеры пропилена (полипропилен блоксополимер РР-В), соответствующий требованиям таблицы 10. Массовая доля полипропилена в композиции - не менее 75% для труб, не менее 60% для среднего вспененного слоя труб типа А1 и не менее 80% для литевых фасонных частей.

Таблица 10

Наименование показателя	Значение показателя	Метод испытания
1 Стойкость при постоянном внутреннем давлении, ч, не менее ¹⁾ при температуре 80°C и начальном напряжении в стенке трубы 4,2 МПа при температуре 95°C и начальном напряжении в стенке трубы 2,5 МПа	140 1000	ГОСТ 24157 и 8.1.2 настоящего стандарта
2 Показатель текучести расплава (230°C/2,16 кг), г/10мин, не более	1,5	ГОСТ 11645
¹⁾ Показатель определяется на образцах в виде труб с гладкой сплошной стенкой, изготовленных методом экструзии		

5.2.1.2 Полиэтилен РЕ (ПЭ), соответствующий требованиям таблицы 11 для изготовления труб и литевых фасонных частей и таблицы 12 для изготовления фасонных частей методом ротационного формования. Массовая доля полиэтилена в композиции - не менее 75% для труб, не менее 60% для среднего вспененного слоя труб типа А1 и не менее 80% для литевых фасонных частей.

Таблица 11

Наименование показателя	Значение показателя	Метод испытания
1 Стойкость при постоянном внутреннем давлении, ч, не менее ¹⁾ при температуре 80°C и начальном напряжении в стенке трубы 4,0 МПа при температуре 80°C и начальном напряжении в стенке трубы 2,8 МПа	165 1000	По ГОСТ 24157 и 8.1.2 настоящего стандарта
2 Показатель текучести расплава (190°C/5 кг), г/10мин, не более	1,6	ГОСТ 11645
3 Плотность, кг/м ³ , не менее	930	ГОСТ 15139
¹⁾ Показатель определяется на образцах в виде труб с гладкой сплошной стенкой, изготовленных методом экструзии		

Таблица 12

Наименование показателя	Значение показателя	Метод испытания
1 Стойкость при постоянном внутреннем давлении, ч, не менее ¹⁾ при температуре 60°C и начальном напряжении в стенке трубы 3,9 МПа при температуре 60°C и начальном напряжении в стенке трубы 3,2 МПа	165 1000	По ГОСТ 24157 и 8.1.2 настоящего стандарта
2 Показатель текучести расплава (190°C/5 кг), г/10мин	3-16	ГОСТ 11645
3 Плотность, кг/м ³ , не менее	925	ГОСТ 15139
¹⁾ Показатель определяется на образцах в виде труб с гладкой сплошной стенкой, изготовленных методом экструзии		

5.2.1.3 Непластифицированный поливинилхлорид PVC-U (НПВХ), соответствующий требованиям таблицы 13. Массовая доля поливинилхлорида в композиции - не менее 75% и не менее 60% для среднего вспененного слоя труб типа А1.

Таблица 13

Наименование показателя	Значение показателя	Метод испытания
1 Стойкость при постоянном внутреннем давлении материала труб, ч, не менее при температуре 60°C и начальном напряжении в стенке трубы 10,0 МПа ^{1), 2)}	1000	ГОСТ 24157 и 8.1.2 настоящего стандарта
2 Стойкость при постоянном внутреннем давлении материала фасонных частей, ч, не менее ¹⁾ при температуре 60°C и начальном напряжении в стенке трубы 6,3 МПа	1000	-«-»
¹⁾ Показатель определяется на образцах в виде труб с гладкой сплошной стенкой, изготовленных методом экструзии ²⁾ Показатель не применяется для материала вспененного слоя труб типа А1.		

5.2.2 Разрешаются добавки в композицию вторичного сырья тех же марок, что исходное, применяемое для изготовления тех же изделий на том же предприятии при условии контроля состава вторичного сырья.

5.2.3 Уплотнительные кольца должны изготавливаться из резин. Характеристики уплотнительных колец должны соответствовать требованиям нормативной и технической документации на эти изделия.

5.3 Комплектность

5.3.1 В комплект поставки должны входить трубы и (или) фасонные части, номенклатуру которых определяет заказчик, уплотнительные кольца а также документ, удостоверяющий качество изделий и составленный в соответствии с требованиями 7.2.

5.4 Маркировка

5.4.1 Каждый отрезок трубы должен иметь маркировку, которая выполняется с интервалом не более 2,5 м и содержит: наименование и (или) товарный знак предприятия-изготовителя, условное обозначение без слова “труба”, дату (год и месяц) изготовления. Маркировка труб производится способами струйной печати, формования или другим способом, обеспечивающим сохранность маркировки в процессе транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Для труб, соответствующих требованиям А.1, в маркировке указывается знак * «снежинка».

Допускается включать в маркировку значение действительного среднего внутреннего диаметра, обозначение области применения в соответствии с приложением Б.

5.4.2 Маркировка фасонных частей производится на наружной поверхности каждого изделия и включает: наименование и (или) товарный знак предприятия-изготовителя и условное обозначение.

Обозначение настоящего стандарта, наименование фасонных частей, номинальную жесткость, дату изготовления допускается указывать на ярлыке или другим способом, обеспечивающим сохранность маркировки в процессе транспортирования, хранения и монтажа.

Допускается включать в маркировку значение действительного среднего внутреннего диаметра, обозначение области применения в соответствии с приложением Б.

5.4.3 На каждое грузовое место должна наноситься транспортная маркировка по ГОСТ 14192 с указанием основных, дополнительных и информационных надписей, а также манипуляционных знаков, и крепиться ярлык, содержащий следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя;
- условное обозначение изделия;
- номер партии и дату изготовления;
- количество изделий в упаковке;
- штамп ОТК.

5.5 Упаковка

5.5.1 Упаковка труб и фасонных частей должна обеспечивать сохранность изделий и безопасность погрузочно-разгрузочных работ.

5.5.2 Трубы связывают в пакеты массой до 1 т не менее чем в двух местах при длине труб до 3000 мм включительно и не менее чем в трех местах при длине труб более 3000 мм. Расстояние от крайних креплений до концов труб должно быть не более 0,8 м.

Пакеты скрепляют средствами по ГОСТ 21650 или другими, которые обеспечивают надежность крепления и не ухудшают качество поверхности.

Допускается производить отгрузку труб без формирования пакетов.

5.5.3 Фасонные части упаковывают в мешки из полимерных материалов по ГОСТ Р 51720, ящики из гофрированного картона по ГОСТ 9142 или другие виды тары.

6 Требования безопасности и охраны окружающей среды

6.1 При нагревании полимерных материалов в процессе производства труб и фасонных частей возможно выделение в воздух летучих продуктов термоокислительной деструкции. Предельно допустимые концентрации этих веществ в воздухе рабочей зоны производственных помещений, а также их классы опасности по ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.007, [1] представлены в таблице 14 для полиэтилена и полипропилена и в таблице 15 для непластифицированного поливинилхлорида.

Таблица 14

Наименование вещества	ПДК, мг/м ³	Класс опасности
Формальдегид	0,5	2
Ацетальдегид	5	3
Органические кислоты (в пересчете на уксусную кислоту)	5	3
Окись углерода	20	4
Аэрозоль полипропилена	10	4
Аэрозоль полиэтилена	10	4

Таблица 15

Наименование вещества	ПДК мг/м ³	Класс опасности
Винилхлорид	5	1
Хлористый водород	5	2
Окись углерода	20	4
Аэрозоль поливинилхлорида	6	3

6.2 При изготовлении труб и фасонных частей следует соблюдать требования безопасности, предусмотренные ГОСТ 12.3.030 и технологической документацией, утвержденной в установленном порядке.

6.3 Трубы и фасонные части из полиэтилена, полипропилена, непластифицированного поливинилхлорида относят к группе «горючие» по ГОСТ 12.1.044. В случае пожара тушение проводят огнетушащими составами, двуокисью углерода, пеной, огнетушащими порошками, распыленной водой со смачивателями, кошмой. Для защиты от токсичных продуктов горения применяют изолирующие противогазы любого типа или промышленные фильтрующие противогазы марки М или БКФ.

6.4 С целью предотвращения загрязнения атмосферы в процессе производства необходимо выполнять требования ГОСТ 17.2.3.02.

Трубы и фасонные части стойки к деструкции в атмосферных условиях. Образующиеся при производстве отходы полипропилена, полиэтилена, непластифицированного поливинилхлорида не токсичны, особого обезвреживания не требуют и подлежат вторичной переработке. Непригодные для вторичной переработки отходы подлежат уничтожению в соответствии с санитарными правилами, предусматривающими порядок накопления, транспортирования, обезвреживания и захоронения промышленных отходов.

Применительно к использованию, транспортированию и хранению труб и фасонных частей специальные требования к охране окружающей среды не предъявляются.

7 Правила приемки

7.1 Трубы и фасонные части принимают партиями. Партией считают количество труб или фасонных частей одного типоразмера, изготовленных из одной марки сырья, на одном

технологическом оборудовании, сдаваемых одновременно и сопровождаемых одним документом о качестве.

Размер партии труб должен быть не более:

6000 м – для труб $DN \leq 110$,

4000 м – для труб $110 < DN \leq 500$,

1500 м – для труб $DN > 500$.

Размер партии фасонных частей – в объеме сменной выработки.

7.2 Документ о качестве должен содержать:

- наименование и (или) товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение изделий;
- номер партии и дату изготовления;
- размер партии;
- подтверждение соответствия изделий требованиям настоящего стандарта.

7.3 Для проверки соответствия труб и фасонных частей требованиям настоящего стандарта проводят приемо-сдаточные и периодические испытания в объеме, указанном для труб – в таблице 16, фасонных частей – в таблице 17, соединений – в таблице 18.

Таблица 16

Наименование показателя	Требования настоящего стандарта	Метод контроля	Частота контроля	Объем выборки, шт.
1 Внешний вид, маркировка	5.1.1, 5.4.1	8.2	На каждой партии	5
2 Размеры	4.3	8.3	На каждой партии	5
3 Ударная прочность	5.1.2 таблица 7	8.6	1 раз в 3 мес для каждой группы диаметров	не менее 2
4 Кольцевая жесткость	5.1.2 таблица 7	8.4	На каждой партии	3
5 Кольцевая гибкость	5.1.2 таблица 7	8.5	1 раз в 2 мес для каждой группы диаметров	3
6 Коэффициент ползучести	5.1.2 таблица 7	8.7	1 раз в 24 мес для каждой группы диаметров	3
7 Разрушающая нагрузка сварного шва	5.1.2 таблица 7	8.8	1 раз в 3 мес для каждой группы диаметров	1
8 Изменение длины и внешнего вида после прогрева	5.1.2 таблица 7	8.9	1 раз в 3 мес для каждой группы диаметров	3
9 Температура размягчения по Вика	5.1.2 таблица 7	8.10	1 раз в 12 мес	2

Таблица 17

Наименование показателя	Требования настоящего стандарта	Метод контроля	Частота контроля	Объем выборки, шт.
1 Внешний вид, маркировка	5.1.1, 5.4.2	8.2	На каждой партии	5
2 Размеры	4.3	8.3	На каждой партии	5
3 Прочность и гибкость	5.1.3 таблица 8	8.12	1 раз в 24 мес для каждой группы диаметров и группы фасонных частей	3
4 Стойкость к удару	5.1.3 таблица 8	8.11	1 раз в 24 мес для каждой группы диаметров	3
5 Жесткость	5.1.3 таблица 8	8.16	1 раз в 24 мес для каждой группы диаметров и группы фасонных частей	3
6 Изменение внешнего вида после прогрева	5.1.3 таблица 8	8.13	1 раз в 3 мес для каждой группы диаметров	3
7 Температура размягчения по Вика	5.1.3 таблица 8	8.10	1 раз в 12 мес для каждой группы диаметров	2
8 Герметичность сборных фасонных частей	5.1.3 таблица 8	8.14	1 раз в 1 мес для каждой группы диаметров	3

Таблица 18

Наименование показателя	Требования настоящего стандарта	Метод контроля	Частота контроля	Объем выборки, шт.
1 Герметичность соединений	5.1.4 таблица 9	8.15	1 раз в 12 мес для каждой группы диаметров	1

7.4 Отбор образцов труб и фасонных частей для приемо-сдаточных испытаний осуществляют от партии методом случайного отбора. Допускается отбирать образцы равномерно в процессе производства.

Для периодических и типовых испытаний образцы отбирают от партий, прошедших приемо-сдаточные испытания, группируя изделия согласно таблицам 19 и 20.

Таблица 19

Группа	DN
1	≤200
2	>200 - ≤500
3	>500

Таблица 20

Группа	Наименование фасонных частей
1	Отводы
2	Тройники
3	Другие

7.5 Если при приемо-сдаточных испытаниях хотя бы один образец по какому-либо показателю не будет соответствовать требованиям настоящего стандарта, то производят повторную проверку по этому показателю на удвоенном количестве образцов, отобранных из той же партии. В случае неудовлетворительных результатов повторной проверки партия изделий приемке не подлежит.

7.6 При получении неудовлетворительных результатов периодических испытаний производят повторную проверку на удвоенном количестве образцов. В случае неудовлетворительных результатов повторной проверки проводят испытания каждой партии до получения удовлетворительных результатов по показателю несоответствия.

8 Методы контроля

8.1 Испытания труб и фасонных частей должны проводиться не ранее, чем через 24 ч после их изготовления, если методом контроля не предусмотрено другое.

8.2 Внешний вид и маркировку труб и фасонных частей проверяют визуально без применения увеличительных приборов.

8.3 Определение размеров труб и фасонных частей.

8.3.1 Размеры труб и фасонных частей определяют в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 3126.

Размеры труб и фасонных частей определяют при температуре $(23 \pm 5)^\circ\text{C}$. Перед испытаниями образцы выдерживают при указанной температуре не менее 2 ч.

8.3.2 Применяемые средства измерений должны обеспечивать необходимую точность и диапазон измерений и поверяться в установленном порядке.

Средства измерений:

- штангенциркуль по ГОСТ 166;
- микрометр по ГОСТ 6507;
- стенкомер по ГОСТ 11358;
- нутромер микрометрический по ГОСТ 10;
- линейка по ГОСТ 427;
- рулетка по ГОСТ 7502.

Допускается применение специального измерительного инструмента, обеспечивающего необходимую точность измерения и аттестованного в установленном порядке.

8.3.3 Средний внутренний диаметр труб d_{im} определяют как среднеарифметическое результатов не менее шести равномерно распределенных измерений в одном сечении на расстоянии от торца не менее 100 мм или путем прямого измерения с помощью π -рулетки.

8.3.4 Средний наружный диаметр труб d_{em} определяют как среднее арифметическое результатов не менее шести равномерно распределенных измерений в одном сечении (для труб типа В - по вершинам ребер или гофра) на расстоянии от торца не менее 100 мм или путем прямого измерения с помощью π -рулетки.

8.3.5 Толщину стенки e, e_2, e_3, e_4, e_5 труб и фасонных частей измеряют в выбранном поперечном сечении не менее чем в шести точках равномерно распределенных по окружности. От труб отрезают кольцо (для труб с полым сечением кольцо должно содержать две полые секции), которое разрезают на четыре сектора в каждом из которых определяют толщину стенки e_4, e_5 .

За результат принимают среднеарифметическое значение полученных измерений, округленное до 0,05.

8.3.6 Высоту стенки e_c измеряют на расстоянии от торца не менее 10 мм для труб типа А, а для труб типа В по вершинам ребер (гофр), не менее чем в шести равномерно распределенных по окружности точках с погрешностью не более 0,05 мм. За результат принимают среднеарифметическое значение полученных измерений, округленное до 0,1.

8.3.7 Средний внутренний диаметр раструба труб и фасонных частей d_{sm} определяют как среднее арифметическое результатов не менее шести равномерно распределенных измерений в сечении, расположенном в середине длины цилиндрической части раструба.

8.3.8 Длину раструба и трубного конца измеряют металлической линейкой с погрешностью не более 1 мм.

8.3.9 Длину труб измеряют рулеткой одним измерением с погрешностью не более 0,1%.

8.3.10 Перпендикулярность торцов труб и фасонных частей проверяют по ГОСТ Р ИСО 3126 (пункт 5.6).

8.4 Определение кольцевой жесткости труб проводят на испытательной машине, способной обеспечить деформацию сжатия поперечного сечения образца трубы, установленного между горизонтальных плит, с постоянной скоростью в соответствии с таблицей 22. Погрешность измерения нагрузки должна составлять $\pm 2\%$. Длина верхней и нижней плит должна быть не менее длины образца трубы, а ширина – не менее ширины контакта с образцом в процессе деформации плюс 25 мм.

Образцами для испытаний являются три отрезка длиной (300 ± 10) мм, которые нарезаются от одной трубы, промаркированной линией вдоль образующей. Для труб типа В образец должен быть отрезан в средних точках впадин между ребрами или гофрами и иметь минимальное целое количество ребер (гофр) при общей длине не менее 290 мм. Для труб типа В со спиральной конструкцией длина образца должна соответствовать внутреннему диамет-

ру $d_i \pm 20$ мм, но не менее 290 мм и не более 1000 мм. Полученные образцы следует пронумеровать.

Определяют длину L каждого образца с точностью до 1 мм как среднее арифметическое заданного количества равномерно распределенных измерений в соответствии с таблицей 21.

Таблица 21

Номинальный диаметр d_n	Кол-во измерений длины
≤ 200	3
$200 < d_n < 500$	4
≥ 500	6

Торцы каждого образца должны быть перпендикулярны оси трубы, причем фактическое минимальное значение длины образца должно составлять не менее 90% от максимального значения.

Определяют средний внутренний диаметр каждого из образцов как среднее арифметическое четырех равномерно распределенных измерений в поперечном сечении в середине длины отрезка с погрешностью в пределах 0,5 %.

Рассчитывают величину d_i как среднее арифметическое средних внутренних диаметров трех образцов.

Образцы перед испытаниями кондиционируют при температуре испытаний $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$ не менее 24 ч.

Образец трубы укладывают на плиту так, чтобы его ось была параллельна граням плит, а точка приложения нагрузки соответствовала середине длины отрезка трубы. Затем устанавливают верхнюю плиту так, чтобы она касалась маркировочной линии образца без деформации.

Прикладывают предварительную нагрузку, величина которой в Ньютонах, округленная до ближайшего большего целого числа, составляет $0,00025d_n \times L$, где d_n – номинальный наружный диаметр в миллиметрах, L – длина образца в миллиметрах.

Затем деформируют образец трубы в поперечном сечении на величину не менее $0,03d_i$, фиксируя нагрузку сжатия. Деформацию поперечного сечения оценивают по изменению расстояния между плитами. В случае разногласий, деформацию поперечного сечения оценивают по изменению внутреннего диаметра трубы.

Скорость деформации сжатия должна соответствовать таблице 22.

Таблица 22

Номинальный диаметр d_n	Скорость деформации, мм/мин, $\pm 5\%$
$100 < d_n \leq 200$	5
$200 < d_n \leq 400$	10
$400 < d_n \leq 710$	20
$d_n > 710$	$0,03d_i$, где d_i - в миллиметрах

Следующие два образца при испытаниях поворачивают маркировочной линией относительно первого на 120° и 240° соответственно.

Рассчитывают кольцевую жесткость S в кН/м^2 для каждого из образцов до трех десятичных знаков:

$$S = \left(0,0186 + 0,025 \frac{y}{d_i} \right) \frac{F}{L \times y} \quad (5)$$

где F - нагрузка в килоньютонах при деформации трубы 3%;

L - длина образца в метрах;

y - деформация 3% в метрах ($y/d_i = 0,03$),

Кольцевую жесткость труб рассчитывают до двух десятичных знаков как среднее арифметическое значений для трех образцов.

8.5 Определение кольцевой гибкости трубы при 30%-ной деформации поперечного сечения проводят на оборудовании в соответствии с 8.4.

Для труб типа В длина образца должна обеспечивать наличие не менее пяти целых ребер (гофр). Маркировочная линия должна совпадать с одной из продольных линий разреза формирующего инструмента. Следующие два образца должны быть установлены с поворотом на 45° и 90° относительно положения первого.

Для труб типа А и труб типа В номинальным размером $DN \geq 800$ допускается проводить определение кольцевой гибкости на образцах в соответствии с 8.4, которые прошли определение кольцевой жесткости.

Испытания проводятся при температуре $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$.

Образец устанавливается так, чтобы маркировочная линия находилась в контакте с верхней плитой. Осуществляют деформацию поперечного сечения образца трубы с постоянной скоростью в соответствии с таблицей 21 на величину 30% от среднего наружного диаметра d_{em} , определенного в соответствии с 8.3.4.

В процессе деформации не должно быть падения нагрузки и возникновения трещин.

На образце после снятия нагрузки деформации при визуальном осмотре не должно быть трещин, расслоений внутренней и наружной стенок, вмятин и короблений стенки трубы.

8.6 Испытания труб на ударную прочность проводят на стенде с падающим грузом, обеспечивающем точность установки требуемой высоты падения груза от верхней поверхности образца в пределах ± 10 мм. V-образное основание с углом 120° для установки образцов должно иметь длину не менее 200 мм, и располагаться таким образом, чтобы точка удара падающего груза была в пределах 2,5 мм от его оси. Размеры сферического бойка падающего груза типа d90 должны соответствовать рисунку 3, при этом $R_s = 50$ мм, $d = (90 \pm 1)$ мм.

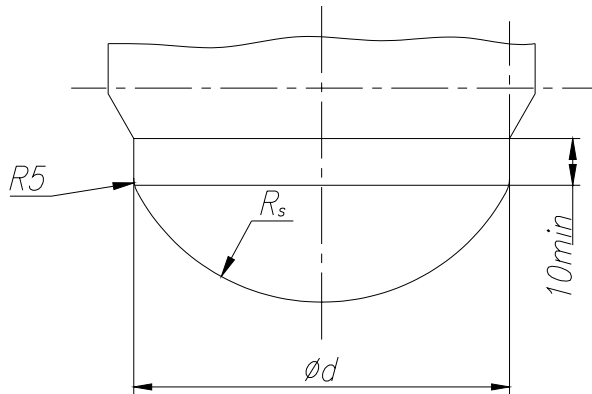


Рисунок 3

Масса груза, включая массу бойка, должна соответствовать таблице 23.

Таблица 23

Средний внутренний диаметр трубы $d_{im\ max}$	Масса падающего груза, кг (+ 0,01 кг)
$d_{im\ max} \leq 100$	0,5
$100 < d_{im\ max} \leq 125$	0,8
$125 < d_{im\ max} \leq 160$	1,0
$160 < d_{im\ max} \leq 200$	1,6
$200 < d_{im\ max} \leq 250$	2,0
$250 < d_{im\ max} \leq 315$	2,5
$d_{im\ max} > 315$	3,2

Высота падения груза должна быть 1600 мм для $d_{em, min} \leq 110$ мм и 2000 мм для $d_{em, min} > 110$ мм.

Отбор образцов труб должен проводиться от одной партии. Образцами являются отрезки труб длиной (200 ± 10) мм, торцы которых отрезаны ровно и перпендикулярно оси трубы, без сколов и трещин. На наружной поверхности образца по всей длине образующей наносят линии на равных расстояниях друг от друга по периметру окружности, количеством в соответствии с таблицей 24.

Таблица 24

Номинальный диаметр d_n	Кол-во маркировочных линий
≤ 180	8
$180 < d_n \leq 250$	12
$250 < d_n \leq 355$	16
> 355	24

Перед испытаниями образцы должны быть выдержаны в жидкой или воздушной среде при температуре $(0 \pm 1)^\circ\text{C}$ в соответствии с таблицей 25 в зависимости от максимальной толщины стенки трубы, не учитывая высоту стенки e_c для труб типа В.

Таблица 25

Толщина стенки e , мм	Время выдержки, мин	
	Жидкая среда	Воздушная среда
$e \leq 8,6$	15	60
$8,6 < e \leq 14,1$	30	120
$14,1 < e$	60	240

Образец, извлеченный из кондиционирующего устройства, укладывают на V-образное основание, так чтобы удар приходился на середину длины образца, и подвергают ударам падающего груза последовательно по каждой из нанесенных линий.

Время на испытание образца с момента извлечения из кондиционирующего устройства должно составлять не более 30 с для номинального диаметра $d_n \leq 200$ мм и 60 с для $d_n > 200$ мм.

Если продолжительность испытаний образца превысила допустимый интервал, его помещают в кондиционирующее устройство на 5 мин. Если продолжительность испытаний превышено более чем на 10 с, образец подвергают повторному кондиционированию.

После каждого удара проверяют состояние образца, фиксируя разрушения. Критериями разрушения являются раскалывание образца и трещины, видимые без применения увеличительных приборов. Вмятины и складки на поверхности труб не являются разрушением.

Испытывают такое количество образцов труб, чтобы количество ударов составляло не менее двадцати пяти. Результат испытаний $TIR \leq 10\%$ или $TIR > 10\%$ устанавливают в соответствии с таблицей 26.

Таблица 26

Кол-во ударов	Область А (TIR≤10%)	Область В (Продолжение испытаний)	Область С (TIR>10%)
	Количество разрушений		
25	0	1-3	4
26-32	0	1-4	5
33-39	0	1-5	6
40-48	1	2-6	7
49-52	1	2-7	8
53-56	2	3-7	8
57-64	2	3-8	9
65-66	2	3-9	10
67-72	3	4-9	10
73-79	3	4-10	11
80	4	5-10	11

8.7 Определение коэффициента ползучести проводят на испытательном стенде, способном обеспечить начальную деформацию сжатия поперечного сечения образца трубы, установленного между горизонтальных плит. Длина верхней и нижней плит должна быть не менее длины образца трубы, а ширина – не менее ширины контакта с образцом в процессе деформации плюс 25 мм.

Испытание труб должно проводиться через (21 ± 2) сут после их изготовления.

Испытания проводят одновременно на трех образцах. Образцы для испытаний, определение длины и среднего внутреннего диаметра трех образцов d_i - в соответствии с 8.4.

Образцы перед испытаниями кондиционируют при температуре испытаний $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$ не менее 24 ч.

Образец укладывают на нижнюю плиту и устанавливают верхнюю плиту так, чтобы она касалась образца без деформации. Маркировочная линия должна контактировать с верхней плитой. Два других образца устанавливают с поворотом относительно позиции первого на 120° и 240° соответственно.

Испытательная нагрузка необходимая для деформации $(1,5 \pm 0,2)\%$ должна быть достигнута в течение (20-30) с, после чего начинают отсчет времени испытаний с погрешностью в пределах 1 с в течение первых 6 мин испытаний и 0,1% в дальнейшем.

Для оценки деформации проводят измерение внутреннего диаметра образца в направлении действующей нагрузки с погрешностью не более 0,1 мм.

Начальная деформация y_0 измеряется через 6 мин и должна составлять:

$$y_0 = (0,015 \pm 0,002)d_i \quad (6)$$

Если величина y_0 выходит за установленные пределы, испытания прерывают, образец выдерживают не менее 1 ч и снова начинают испытания.

Затем измеряют деформации через 1, 4, 24, 168, 336, 504, 600, 696, 840 и 1008 ч.

Допускается в период между 500 ч и 1008 ч испытаний изменять время измерения деформации в пределах ± 24 ч от установленного.

Для каждого образца строится график деформации, при этом время в часах откладывается на логарифмической шкале абсцисс, а деформации в миллиметрах - на линейной шкале ординат.

Определяют уравнения прямой, проходящей через все 11 точек, 10, 9 ... 5 последних точек:

$$Y_i = B + M \lg t, \quad (7)$$

где Y_i – деформация в миллиметрах

Для определения постоянных B и M и коэффициента корреляции R используют метод наименьших квадратов.

$$M = \frac{N \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{N \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2} \quad (8)$$

$$B = \frac{\sum y_i - M \sum x_i}{N} \quad (9)$$

$$R = \left[\frac{M(N \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i)}{N \sum y_i^2 - (\sum y_i)^2} \right]^{1/2} \quad (10)$$

где

N - количество точек, используемых для линейной регрессии;

t_i – время в точке i ;

$x = \lg(t_i)$;

y_i - деформация во время t_i .

Для каждого из семи уравнений $Y_i = B + M \lg t$, полученных для образца, вычисляют экстраполированную величину деформации Y_2 через 2 года (17520 ч).

Для расчета коэффициента ползучести из значений Y_2 выбирается наибольшее, которое имеет коэффициент корреляции равный 0,999, или имеющее наибольший коэффициент корреляции в диапазоне от 0,990 до 0,999.

Если использование пяти последних точек измерения не дает значения коэффициента корреляции более 0,990 ни для одного из трех образцов, продолжают испытание всех трех образцов, измеряя деформацию через 1200, 1400, 1680, 2000, 2400, 2818, 3400 и 4000 ч с допустимым отклонением ± 24 ч.

Испытания прекращают, когда при использовании последних пяти точек измерения коэффициент корреляции достигнет значения более 0,990.

Рассчитывают коэффициент ползучести γ на основании значений y_0 и Y_2 для каждого из трех образцов:

$$\gamma = \frac{Y_2 \left(0,0186 + 0,025 \frac{y_0}{d_i} \right)}{y_0 \left(0,0186 + 0,025 \frac{Y_2}{d_i} \right)} \quad (11)$$

Результат испытаний определяют как среднее арифметическое коэффициента ползучести трех образцов.

8.8 Разрушающую нагрузку при растяжении сварного шва определяют на пяти образцах, отобранных равномерно по периметру трубы. Образцы вырезают способом механообработки так, чтобы ось образца была перпендикулярна сварному шву. Толщина образца должна соответствовать высоте стенки e_c .

Длина образца должна составлять (115±5) мм. Сварной шов должен быть расположен посередине образца.

При изготовлении образцов допускается:

- удаление отдельных ребер (гофр), попадающих в зону зажимов разрывной машины;
- незначительное отклонение от установленной длины образца, если невозможно удалить ребра (гофры) в зоне зажимов разрывной машины,
- наличие сварных швов в количестве более одного, равномерно распределенных по длине образца.

Ширина образца должна составлять (15±0,25) мм. Образцы должны быть изготовлены таким образом, чтобы участок сварного шва не имел повреждений в виде трещин, задигов и не подвергался значительному нагреву.

Перед испытанием образцы кондиционируют при температуре (23±2) °С не менее 2 ч.

При скорости перемещения зажимов разрывной машины 15 мм/мин фиксируют разрушающую нагрузку при растяжении образцов. Результатом является минимальное значение из испытаний пяти образцов.

8.9 Определение изменения длины и внешнего вида труб после прогрева проводят по ГОСТ 27078 в воздушной среде при температуре (150±2)°С для полипропилена и непластифицированного поливинилхлорида, при температуре (110±2)°С для полиэтилена и времени выдержки в соответствии с таблицей 27 в зависимости от максимальной толщины стенки трубы, не учитывая высоту стенки e_c для труб типа В. Образцами для испытаний являются отрезки труб длиной (300±20) мм, которые допускается разрезать вдоль оси на две приблизительно равные части для труб наружным диаметром 400 мм и менее и на четыре равные части для труб наружным диаметром более 400 мм.

На образцах после прогрева не должно быть расслоений, пузырей и трещин.

Таблица 27

Толщина стенки e , мм	Время выдержки, мин
≤ 8	30 ± 2
> 8	60 ± 2

8.10 Температуру размягчения по Вика определяют по ГОСТ Р 50825.

В случае разногласий, при толщине стенки труб e_4 менее 1,8 мм испытания проводят на образцах в виде пластин, изготовленных из материала труб методом экструзии.

8.11 Стойкость фасонных частей к удару при свободном падении проверяют на образцах фасонных частей в количестве трех штук для $d_n < 200$ мм, двух штук для $200 \leq d_n \leq 630$ мм и на одном образце для $d_n > 630$ мм.

Образцы кондиционируют при температуре $(0 \pm 2)^\circ\text{C}$ в соответствии с таблицей 28 в зависимости от максимальной толщины стенки фасонных частей, не учитывая высоту стенки e_c .

Таблица 28

Толщина стенки e , мм	Время выдержки, ч, не менее
$e < 3$	1
$3 \leq e < 8$	3
$8 \leq e < 16$	6

Горизонтальная поверхность, на которую осуществляется падение образца, должна быть твердой и ровной и представляет собой массивную плиту, например, бетонный пол.

Образец должен быть испытан после извлечения из кондиционирующего устройства в течение не более 10 с для $d_n < 200$ мм, 30 с для $200 \leq d_n \leq 630$ мм и 60 с для $d_n > 630$ мм.

Высота свободного падения составляет 1000 мм для фасонных частей $d_n \leq 125$ мм и 500 мм для фасонных частей $d_n > 125$ мм.

Образец располагают перед падением таким образом, чтобы точкой удара стал край раструба.

После удара образец подвергают визуальному осмотру. Разрушением являются трещины в стенке фасонной части. Сколы на краях не являются разрушением.

8.12 Прочность и гибкость фасонных частей проверяют в соответствии с рисунком 4.

Образцы фасонных частей перед испытаниями должны выдерживаться при температуре испытаний $(23 \pm 5)^\circ\text{C}$ не менее 21 суток.

Образец фасонной части соединяют с отрезком трубы соответствующего класса номинальной кольцевой жесткости способом, предусмотренным для данной конструкции. Фасонное изделие жестко фиксируют для возможности приложения нагрузки, которая вызывает деформацию смещения A и момент силы M :


$$M = F \cdot L \quad (12)$$

где F – приложенная нагрузка, кН

L - плечо, м.

Длина L должна составлять (1200 ± 10) мм.

Требуемая величина нагрузки F или деформация смещения A должна достигаться в течение (1-20) с. Время действия нагрузки должно составлять 15 мин. Образцы подвергаются визуальному осмотру на предмет разрушений, которыми являются трещины в стенке фасонных частей.

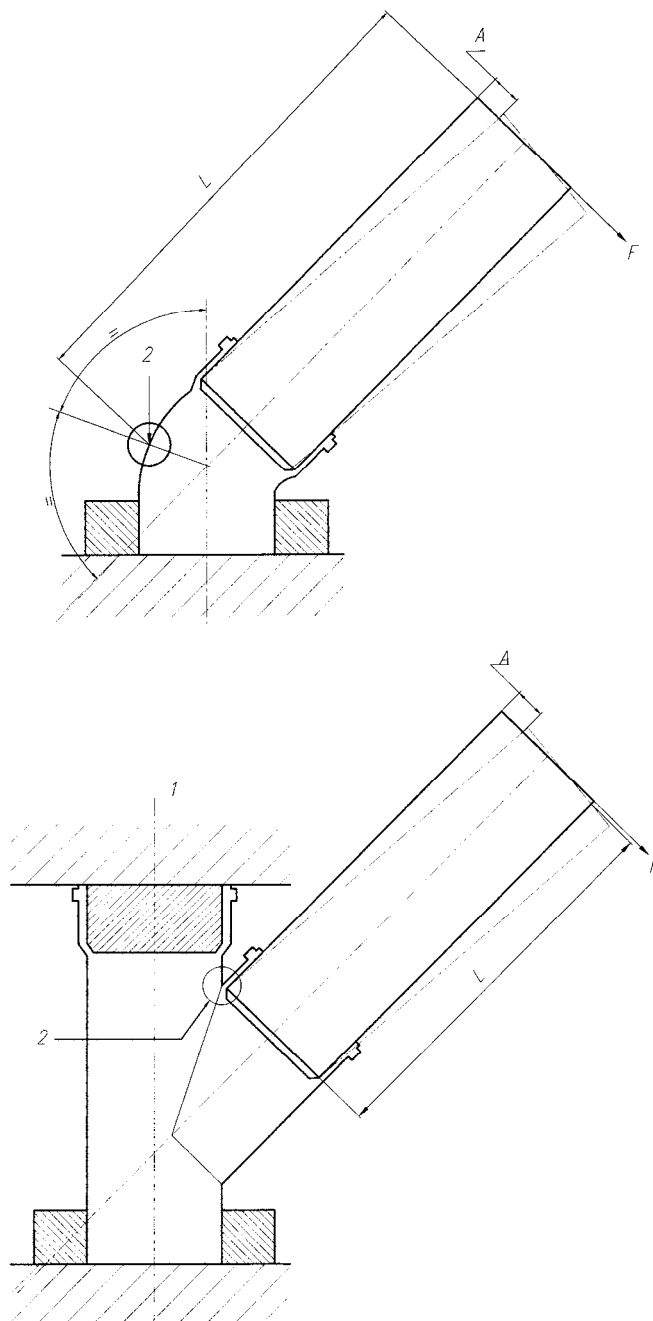

1 – фиксирующие элементы; 2 – зона возможного разрушения

Рисунок 4

8.13 Проверку стойкости фасонных частей к прогреву проводят по ГОСТ Р ИСО 580 в воздушной среде при температуре $(150 \pm 2)^\circ\text{C}$ для полипропилена и непластифицированного поливинилхлорида и при температуре $(110 \pm 2)^\circ\text{C}$ для полиэтилена и времени выдержки в со-

ответствии с таблицей 29 в зависимости от максимальной толщины стенки фасонных частей, не учитывая высоту стенки e_c .

Таблица 29

Толщина стенки e , мм	Время выдержки, мин
$e \leq 3$	15
$3 < e \leq 10$	30
$10 < e \leq 20$	60

По окончании испытаний образцы подвергают визуальному осмотру. В случае наличия трещин, пузырей, расслоений, раскрытия линии спая определяют глубину проникновения повреждения. За результат испытаний принимают отсутствие повреждений или выраженное в процентах отношение наибольшего значения глубины проникновения повреждения к исходной толщине стенки в этом месте.

8.14 Для проверки герметичности сварных и клеевых фасонных частей образец фасонной части снабжают концевыми заглушками, заполняют водой температурой $(19 \pm 9)^\circ\text{C}$, подсоединяют к источнику давления и удаляют воздух. Давление увеличивают до $(50 \pm 10\%)$ кПа и выдерживают в течение не менее 1 мин. На образце не должно быть видимых протечек.

8.15 Герметичность соединений труб с помощью уплотнительных колец при внутреннем гидростатическом давлении и внутреннем пониженном давлении проверяется при деформации поперечного сечения трубы и раструба и смещении продольных осей трубы и раструба в соответствии с рисунком 5. Конструкция концевых заглушек должна исключать передачу осевой нагрузки, вызванной действием внутреннего давления на образец.

Для создания постоянной деформации поперечного сечения трубы (трубного конца) и раструба используют устройства, способные обеспечить усилие сжатия F_2 для деформации трубы 10% от величины среднего наружного диаметра трубы и F_1 для деформации раструба 5% от величины среднего наружного диаметра раструба. Величину деформации поперечного сечения трубы и раструба допускается определять по изменению расстояния между зажимами b_1 или b_2 . Допускается деформация раструба более установленной настоящим стандартом величины, возникающая вследствие деформации трубы.

Ширина зажима b_1 для создания деформации трубы должна составлять 100 мм для труб наружным диаметром $d_e \leq 710$ мм, 150 мм для труб наружным диаметром $710 < d_e \leq 1000$ мм или 200 мм для труб наружным диаметром $d_e > 1000$ мм. Расстояние L_1 от края раструба до зажима должно составлять $(0,14-0,15)d_e$ или (100 ± 5) мм, в зависимости что больше. При испытании труб с гофрированной наружной поверхностью зажим должен действовать не менее чем на два гофра трубы.


Ширина зажима b_2 для создания деформации раструба должна составлять 40 мм для труб наружным диаметром $d_e \leq 315$ мм или 60 мм для труб наружным диаметром $d_e > 315$ мм. Для соединений с уплотнительным кольцом, которое устанавливается на трубе, усилие F_I должно прикладываться в зоне размещения уплотнительного кольца и совпадать с осью профиля уплотнительного кольца.

Зажимы должны перемещаться перпендикулярно оси трубы или раструба. Для труб диаметром 400 мм и более зажимы должны иметь эллиптическую поверхность контакта с трубой или раструбом. Длина зажимов должна быть более длины контакта с поверхностью трубы или раструба в процессе деформации. При испытаниях труб типа В зажимы не должны деформировать высоту стенки более чем на $0,1e_c$.

Для создания смещения продольных осей раструбов жестко фиксируется, а отрезок трубы отклоняется на угол $\alpha = 2^\circ$ для труб наружным диаметром $d_n \leq 315$ мм, $\alpha = 1,5^\circ$ для труб диаметром $315 < d_n \leq 630$ мм или $\alpha = 1^\circ$ для труб диаметром $d_n > 630$ мм и фиксируется в таком положении. Предельное отклонение угла α составляет $+0,2^\circ$. Длина отрезка трубы L должна быть не менее наружного диаметра трубы или не менее 1000 мм, в зависимости что больше.

В образце соединения подверженного деформации поперечного сечения или смещению продольных осей создают пониженное давление ($(-30) \pm 5\%$) кПа, выдерживают в течение 5 мин и отсоединяют от источника давления. Величина давления в образце через 15 мин должна составлять не более ($(-27) \pm 5\%$) кПа. Испытания на герметичность при пониженном давлении проводятся при температуре $(23 \pm 5)^\circ\text{C}$ с колебаниями температуры в течение времени испытаний не более 2°C .

Затем образец соединения, подверженный деформации поперечного сечения или смещению продольных осей, заполняют водой температурой $(19 \pm 9)^\circ\text{C}$, удаляют воздух и выдерживают в течение не менее 15 мин. Плавно в течение не менее 5 мин увеличивают внутреннее давление до величины $(5 \pm 10\%)$ кПа и выдерживают не менее 15 мин. Затем плавно в течение не менее 5 мин увеличивают внутреннее давление до величины $(50 \pm 10\%)$ кПа и выдерживают не менее 15 мин. На протяжении всего времени на образце не должно быть видимых протечек.

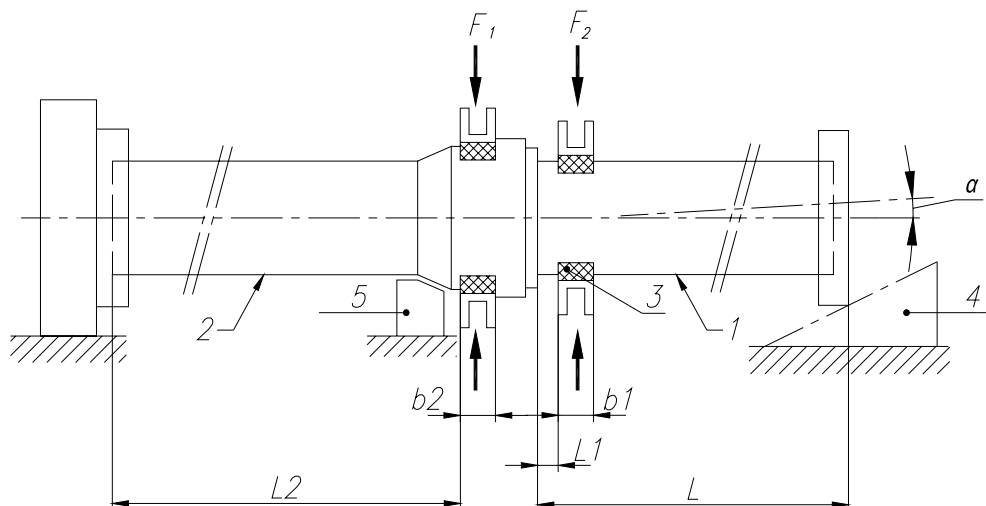

1 – труба; 2 – труба или фасонная часть с раструбом $L_2 \geq 1000$ мм; 3 – зажимы; 4 – регулируемая опора для создания осевого смещения; 5 – фиксатор раструба


Рисунок 5

8.16 Жесткость фасонных частей определяется на оборудовании в соответствии с 8.4.

Образцы фасонных частей размещают между горизонтальных плит передающих нагрузку деформации. Для равномерной передачи нагрузки по длине нагрузки L , исключая нагрузку на раструб и трубный конец, в зависимости от геометрии фасонных частей могут использоваться дополнительные пластины, размещаемые между плитами и фасонной частью. Ширина плит или дополнительных пластин должна быть не менее 50 мм. При испытании тройников ширина верхней и нижней плит или дополнительных пластин должна быть (50 ± 1) мм. Толщина плит и дополнительных пластин должна исключать их деформацию в процессе испытаний.

Образцы перед испытанием кондиционируют при температуре испытаний $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$ не менее 24 ч.

Определяют расчетную длину L в соответствии с рисунком 6. Величины L_1 , L_2 и длины трубного конца L_S должны быть указаны в технической документации изготовителя или измерены с погрешностью в пределах 1% или 1 мм, в зависимости что больше. Длину трубного конца L_S допускается назначать равной длине L_X .

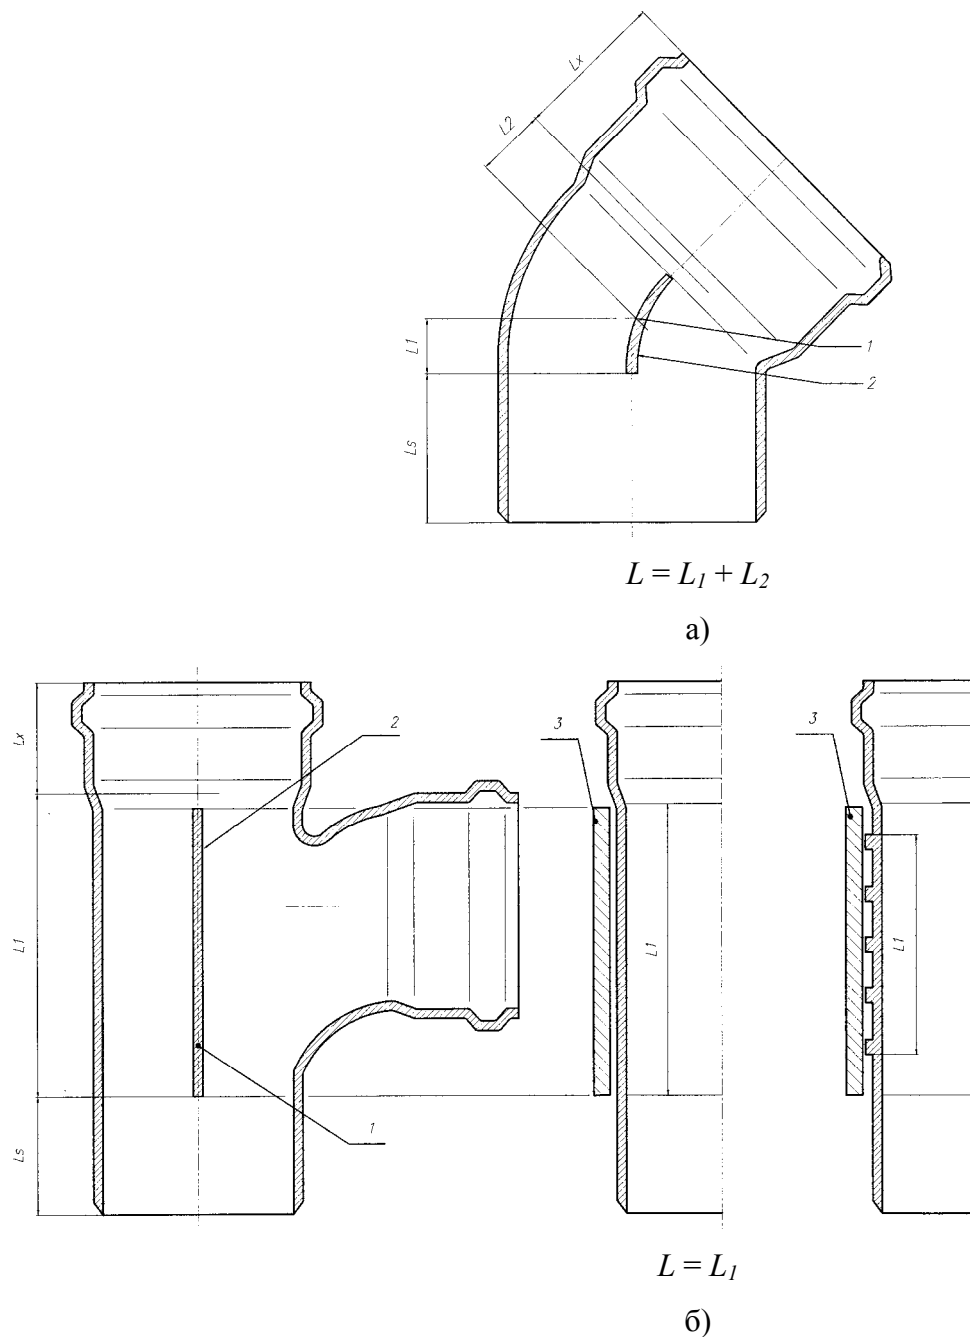

1 – точка измерения деформации, 2 – длина нагрузки L , 3 – плита или дополнительная пластина

Рисунок 6


Определяют внутренний диаметр фасонной части D_i в направлении деформации в сечении соответствующем точке измерения деформации с погрешностью в пределах 0,1 мм или 0,2%, в зависимости что больше.

Устанавливают образец на нижней плите и приводят в контакт с верхней плитой, при необходимости устанавливая между плитами и фасонной частью дополнительные пластины.

Деформируют образец с постоянной скоростью в соответствии с таблицей 20 в поперечном сечении на величину не менее 4% от измеренного внутреннего диаметра фасонной части и фиксируют значение усилия сжатия. Величину деформацию поперечного сечения оценивают по изменению расстояния между плитами. В случае разногласий, величину де-

формацию поперечного сечения оценивают по изменению внутреннего диаметра фасонной части.

Определение нагрузки F , соответствующей деформации 3%, осуществляют по графику «нагрузка-деформация» как показано на рисунке 7. Деформацию 3% откладывают от точки пересечения прямой проведенной через точки $D_{2,5}$ и $D_{3,5}$ с осью абсцисс.

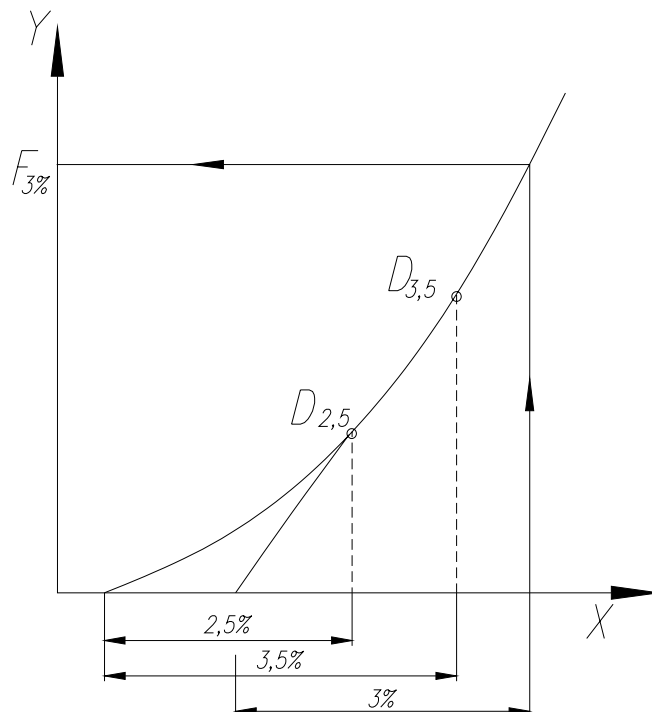

X – деформация y в процентах, Y – нагрузка F в Ньютонах

Рисунок 7

Рассчитывают величину жесткости S в кН/м^2 для каждого из образцов:

$$S = 18,6 \frac{F}{L \times y} \quad (13)$$

где F - нагрузка в килоньютонах, соответствующая деформации 3%;

L - расчетная длина образца в миллиметрах;

y – деформация в миллиметрах, соответствующая деформации 3%,

Жесткость фасонных частей рассчитывают как среднее арифметическое значений для трех образцов и округляют до трех значащих цифр.

9 Транспортирование и хранение

9.1 Трубы и фасонные части перевозят любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов и техническими условиями погрузки и крепления грузов, действующими на транспорте данного вида.

9.2 Трубы и фасонные части при транспортировке следует оберегать от ударов и механических нагрузок, а их поверхность от нанесения царапин. Трубы необходимо уклады-

вать на ровную поверхность транспортных средств, предохраняя от острых металлических углов и ребер платформы.

9.3 Трубы и фасонные части хранят, исключая вероятность их механических повреждений, в условиях 2 (С) или условиях 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150, раздел 10. Допускается хранение в условиях 8 (ОЖ3) сроком не более 6 мес.

10 Указания по проектированию и монтажу

10.1 Проектирование и монтаж трубопроводов систем наружной подземной безнапорной канализации должен осуществляться в соответствии с инструкцией, разработанной и утвержденной в установленном порядке, с учетом требований [2], [3], [4].

11 Гарантии изготовителя

11.1 Изготовитель гарантирует соответствие труб и фасонных частей требованиям настоящего стандарта при соблюдении правил транспортирования и хранения.

11.2 Гарантийный срок – два года со дня изготовления труб и фасонных частей.

Приложение А

(обязательное)

Ударная прочность при температуре минус 10°C

А.1 Ударная прочность труб при температуре минус 10°C должна соответствовать требованиям таблицы А.1.

Таблица А.1

Наименование показателя	Значение	Метод испытаний
1 Ударная прочность при температуре минус 10°C	H50 ≥ 1000 мм Без разрушений при высоте менее 500 мм	По А.2

А.2 Определение ударной прочности труб при температуре минус 10°C проводят на стенде в соответствии с 8.6, обеспечивающем возможность изменения высоты падения груза с кратностью 100 мм.

Масса груза, включая массу бойка, должна соответствовать таблице А.2.

Таблица А.2

Средний наружный диаметр трубы $d_{em\ min}$	Масса падающего груза, кг (+ 0,01 кг)
$d_{em\ min} \leq 100$	4,0
$100 < d_{em\ min} \leq 125$	5,0
$125 < d_{em\ min} \leq 160$	6,25
$160 < d_{em\ min} \leq 200$	8,0
$200 < d_{em\ min} \leq 225$	10,0
$d_{em\ min} > 225$	12,5

Образцами являются отрезки труб длиной (200±10) мм, торцы которых отрезаны ровно и перпендикулярно оси трубы без сколов и трещин. Перед испытаниями образцы должны быть выдержаны при температуре минус (10±1)°C в воздушной среде в соответствии с таблицей 25.

Образец в течение 10 с после извлечения из кондиционирующего устройства устанавливают на стенде и подвергают единичному удару. После удара проверяют состояние образца. Критериями разрушения являются раскалывание образца и трещины, видимые без применения увеличительных приборов. Вмятины и складки на поверхности труб не являются разрушением.

Проводят предварительные испытания, установив высоту падения груза 0,5м. Если образец разрушился, результат испытаний считают отрицательным. Если разрушения не произошло, образцы испытывают до первого разрушения, каждый раз увеличивая высоту на 0,2м.

Затем переходят к основным испытаниям, устанавливая первоначальную высоту на 0,1 м ниже высоты первого разрушения образца, определенной в предварительных испытаниях.

Если образец разрушился, при испытании следующего образца высоту падения груза уменьшают на 0,1 м, если образец не разрушился, высоту увеличивают на 0,1 м.

Испытывают двадцать образцов, включая первый образец с разрушением, определенным в предварительных испытаниях.

Если в результате испытаний двадцати образцов получено не менее восьми отрицательных или положительных результатов, рассчитывают значение H_{50} как среднее арифметическое значение высот, установленных в процессе основных испытаний. В противном случае испытывают еще двадцать образцов, после чего переходят к расчету значения H_{50} .

При регулярных испытаниях труб, для которых $H_{50} \geq 1500$ мм, предварительные испытания могут быть опущены. Первая высота падения устанавливается равной значению H_{50} , полученному в предыдущих испытаниях и округленному до следующего меньшего 0,1 м.

Приложение Б

(справочное)

Область применения труб и фасонных частей

Б.1 В соответствии с [5] установлены следующие области применения труб и фасонных частей:

- область применения «U» – для трубопроводов, прокладываемых под землей на расстоянии более 1 м от зданий;

- область применения «UD» – для трубопроводов, прокладываемых под землей на расстоянии более 1 м от зданий, а также в пределах здания и подключаемых к канализационной системе зданий с возможностью сброса горячей воды.

Библиография

[1] ГН 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны

[2] СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения

[3] СНиП 3.05.04-85 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации

[4] СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов для систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования

[5] EN 13476-1:2007 Трубопроводы из пластмасс для безнапорных подземных систем канализации и дренажа – Трубопроводы со структурированной стенкой из непластифицированного поливинилхлорида (PVC-U), полипропилена (PP) и полиэтилена (PE) - Часть 1: Общие положения

УДК 628.25-036.5(083.74) ОКС 93.030, 23.040.20, 23.040.45 Ж21 ОКП 224800
Ключевые слова: трубы, фасонные части, фитинги, наружная канализация, полипропилен,
полиэтилен, непластифицированный поливинилхлорид, размеры, технические требования,
правила приемки, методы испытаний

Руководитель разработки
Генеральный директор
ООО «НТЦ Системы трубопроводов из полимерных материалов»

Д.С. Кулихин